


15600

VĚTRACÍ OTVOR  
PŘI STŘEDNĚ  
MĚŘÍLA, VNITŘÍ

VĚTR. MĚŘÍLA POD STŘEPEM,  
ODVOD TRUBKOU Ø 100 NAD  
STŘECHU

POUSEDNÍ OBIEKT

NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ Ø 150

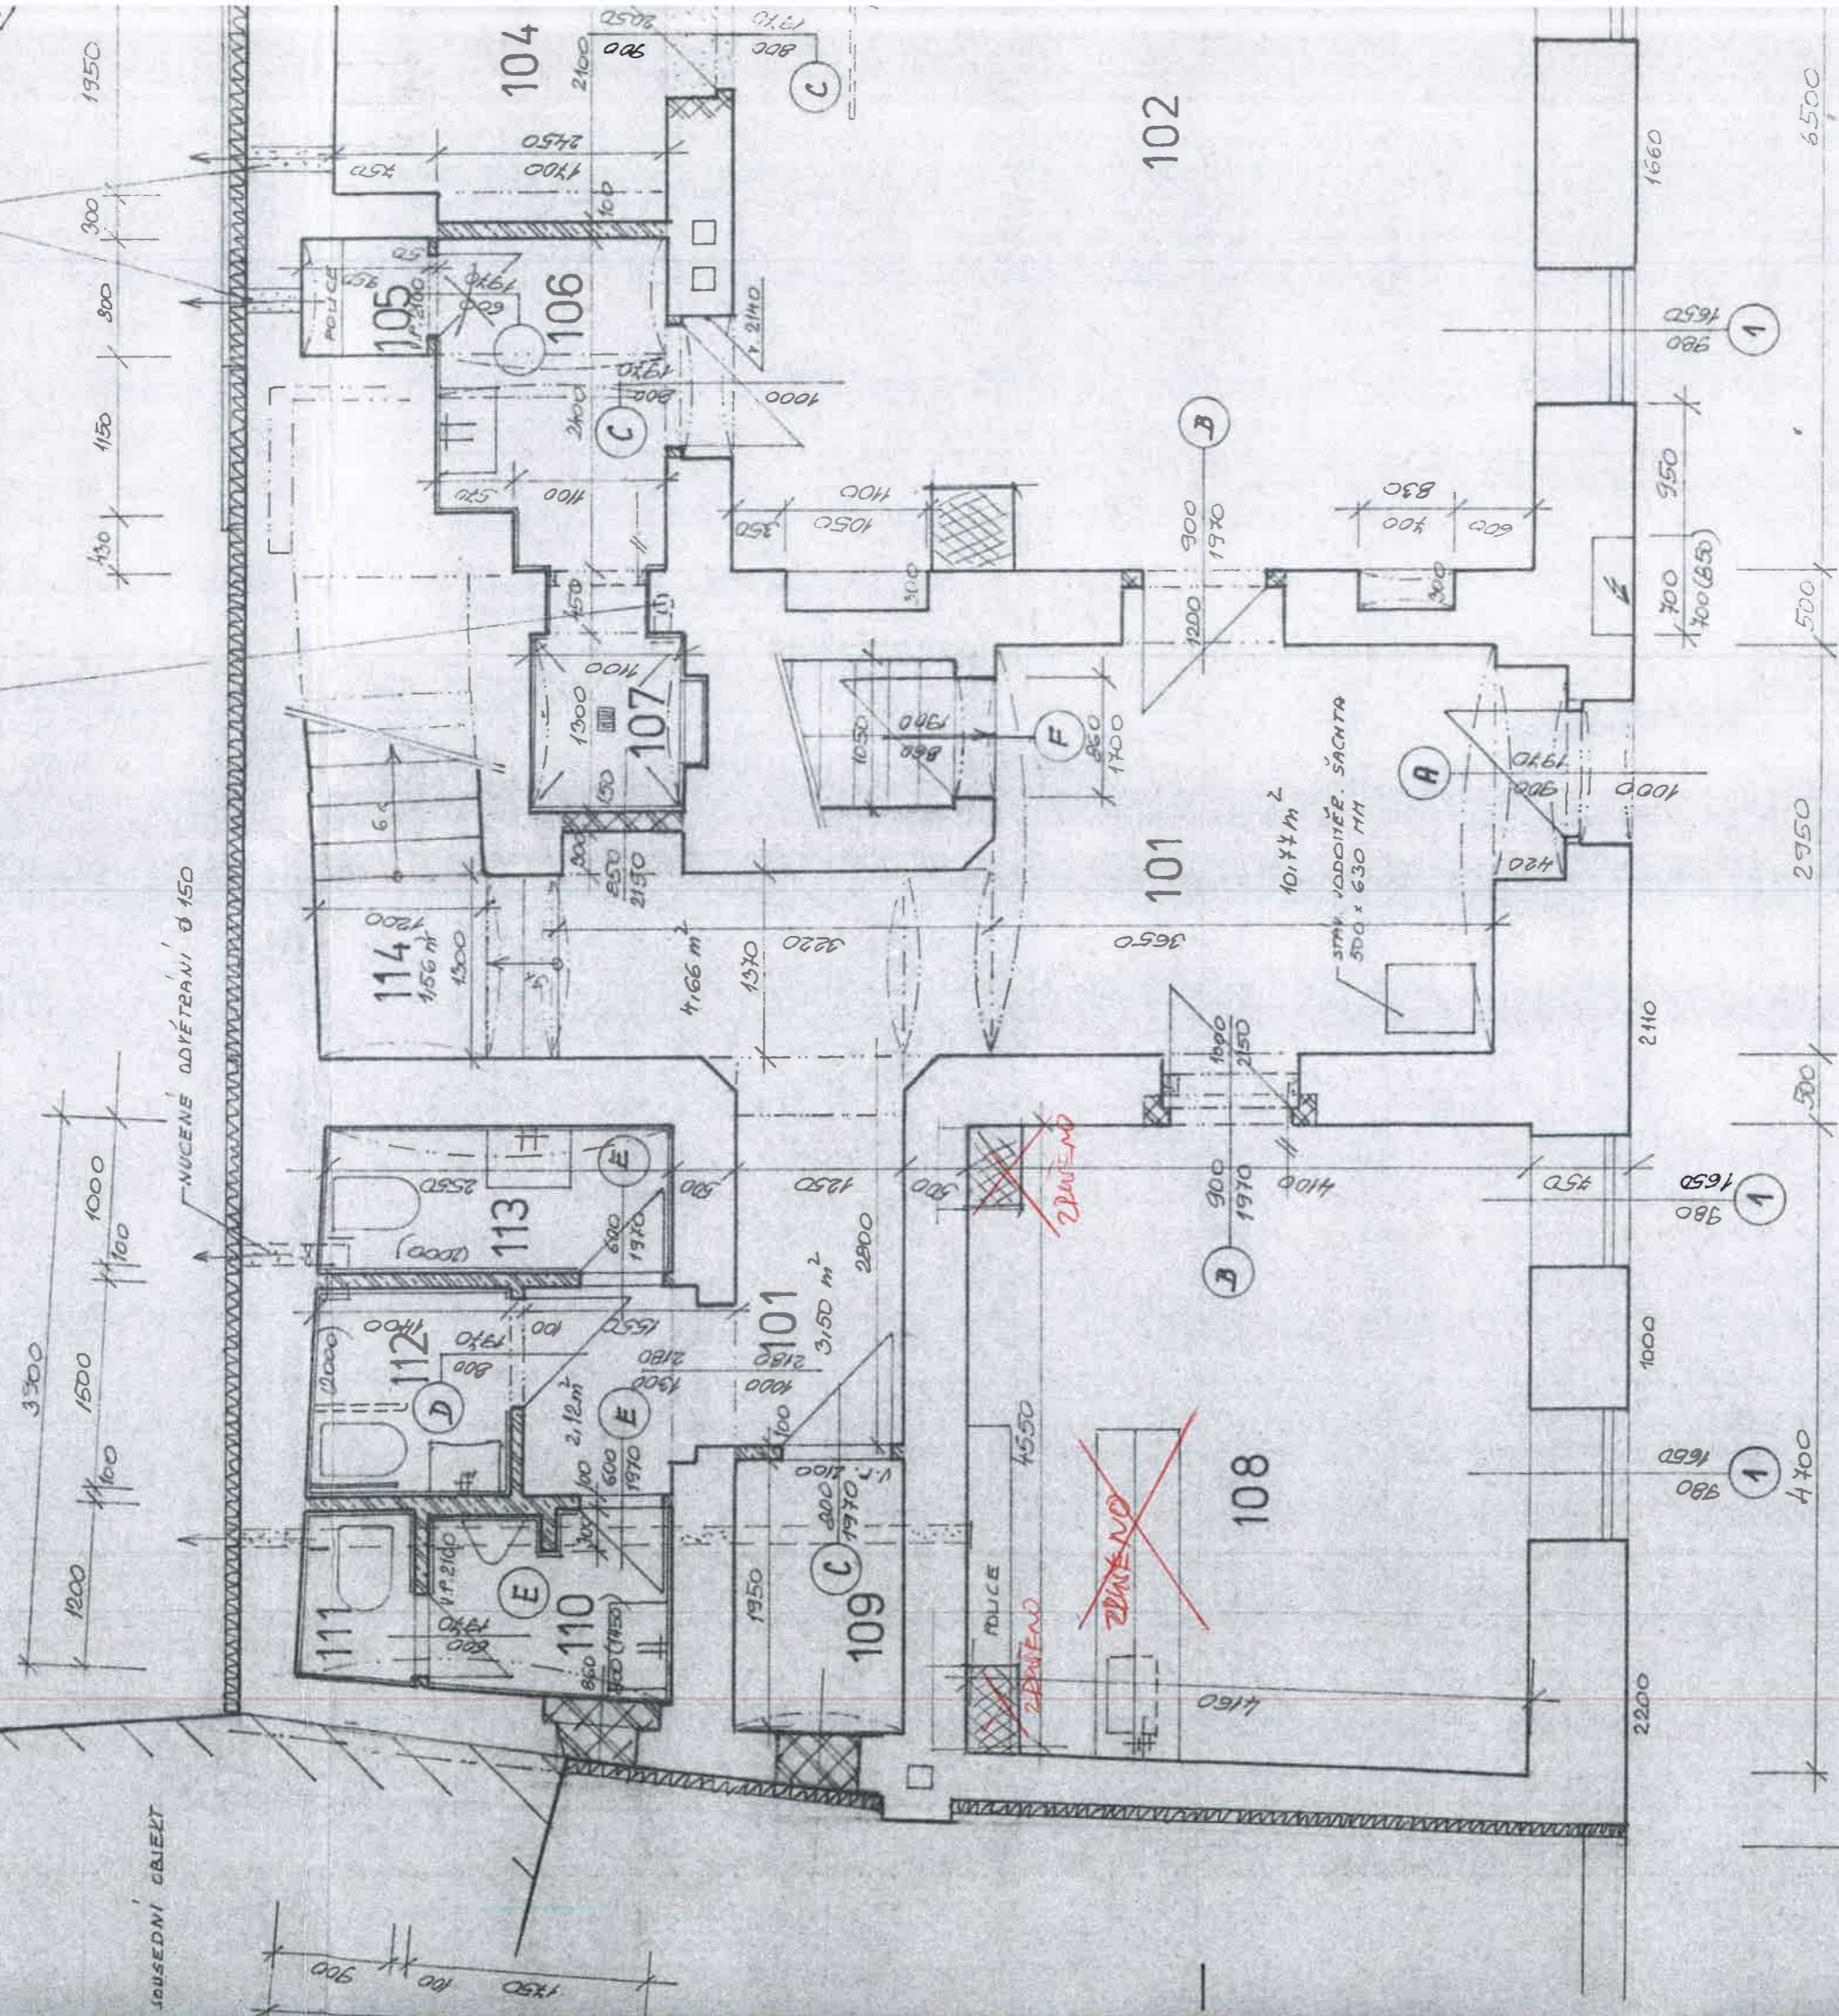

16450

6500

1650  
980  
4100

1650  
980  
4100

1650  
980  
4100

1650  
980  
4100

1660

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650